77.110.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.110.1002** **(P-055)**
Tanımı	Taşyünü levha ile duvarda ses yalıtımı yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	441,13	0,00	0,00
2025-Kasım	423,15	0,00	0,00
2025-Ekim	419,06	0,00	0,00
2025-Eylül	407,41	0,00	0,00
2025-Ocak	361,41	0,00	0,00
2024	270,73	0,00	0,00
2023-2	192,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	156,64	0,00	0,00
2022-3	103,29	0,00	0,00
2022-2	98,04	0,00	0,00
2022-1	80,80	0,00	0,00
2021	52,68	0,00	0,00
2020	42,60	0,00	0,00
2019	38,66	0,00	0,00
2018	32,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

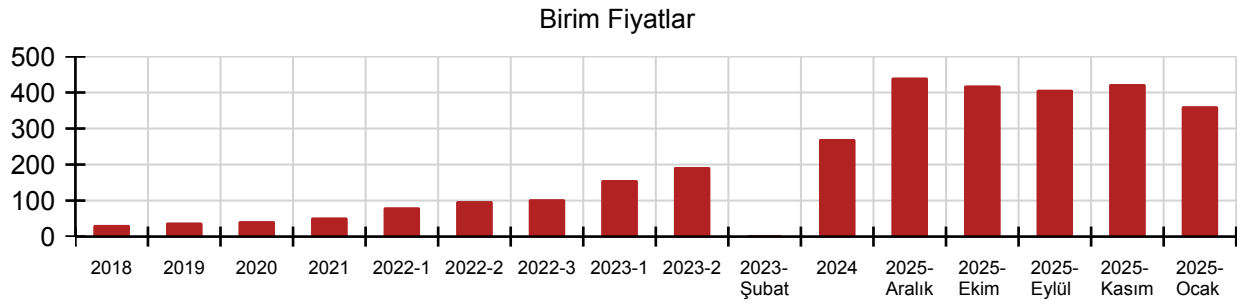

Yapım Şartları

Mevcut duvar yüzeyine inorganik menşeli taşyünü (5 cm kalınlığında 150 kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen) levhaların duvar yüzeyine sıva filesi ile birlikte dübellerle tutturulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.310.1511		Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (sadece profilli uygulamalar için), Sıvalı ve Profilli Uygulamalar, Belirli sıcaklık ve nem etkisi altında boyut kararlılığı en fazla %5 (DS(70,90) sınıfı) olan, kalınlık toleransı en az ±1,5mm, T2 sınıfı yüzeyi p	m3	0,052500
10.420.1005	04.269	Metal depluvaye	m²	1,050000
		(FİLE KARŞILIĞI)		
10.420.1005	04.269	Metal depluvaye	m²	0,500000
		(TUTTURMA ELEMANI KARŞILIĞI % 50'Sİ)		
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,125000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.