77.110.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.110.1015** **(P-123/A2)**
Tanımı	Mevcut madeni profil konstrüksiyona, her iki yüzeyde 12,5 mm. Kalınlığında, tek plaka alçı duvar levhası ve 8 cm kalınlığında taşyünü Kullanılarak bölme duvar yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1104,11	0,00	0,00
2025-Kasım	1095,81	0,00	0,00
2025-Ekim	1071,73	0,00	0,00
2025-Eylül	1044,00	0,00	0,00
2025-Ocak	915,44	0,00	0,00
2024	684,58	0,00	0,00
2023-2	458,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	312,53	0,00	0,00
2022-3	231,00	0,00	0,00
2022-2	203,69	0,00	0,00
2022-1	178,63	0,00	0,00
2021	115,27	0,00	0,00
2020	96,27	0,00	0,00
2019	84,80	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

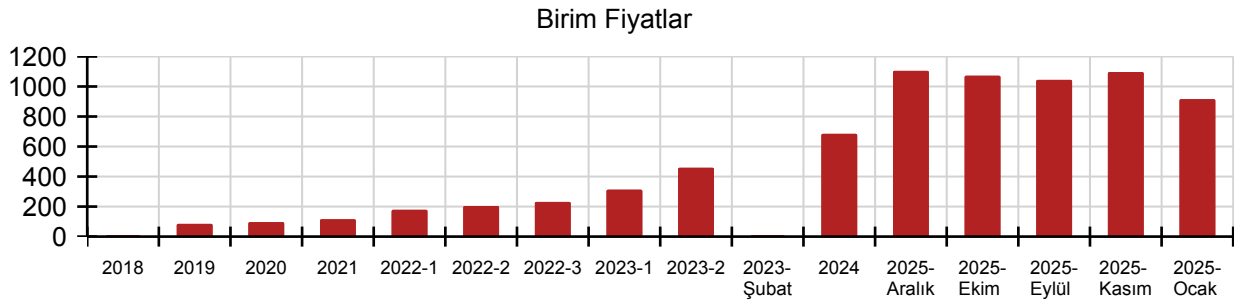

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.5583		12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m²	2,100000
10.310.1111		Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 1,0kPa (TR1) Kaplamasız Ürünler, TS EN 13162+A1 standardına göre üretilmiş, sistem standartlarına uygun, ısıl iletkenliği 0,040 W/(m.K)'in altında olan, boyutsal kararlılığı DS(70,-) sınıfı, gönyeden sapma toleransı ± 5 m	m3	0,080000
10.240.5583		12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m²	0,210000
		YALITIM VE DERZ BANDI, DÜBEL, BORAZAN VİDA, DERZ ALÇISI KARŞILIĞI, 12,5 mm, ALÇI DUVAR LEVHA MALZEMESİNİN % 10'u		
		İşçilik		
		ALÇI DUVAR LEVHALARININ KESİLMESİ VE YERİNE KONULMASI, SATIH İŞLEMLERİNİN YAPILMASI		
10.100.1033	01.033	Alçı levha ustası	Saat	1,100000
10.100.1038	01.206	Alçı levha ustası yardımcısı	Saat	1,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.