

## 11.1.1-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1.1-026

**Tanımı** 17.5kV (Porselen, B Kat.800 kg) Harici Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	907,90	183,39	73,67
2013	64,34	21,65	8,70
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	428,33	103,95	41,83
2020	153,43	57,09	22,95
2021	188,86	63,48	25,50
2008	0,00	0,00	0,00
2014	73,22	24,09	9,69
2015	78,81	25,70	10,34
2017	105,63	34,44	13,85
2016	93,49	31,36	12,61
2019	156,40	53,49	21,52
2018	120,58	39,91	16,05

## 11.1.1-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

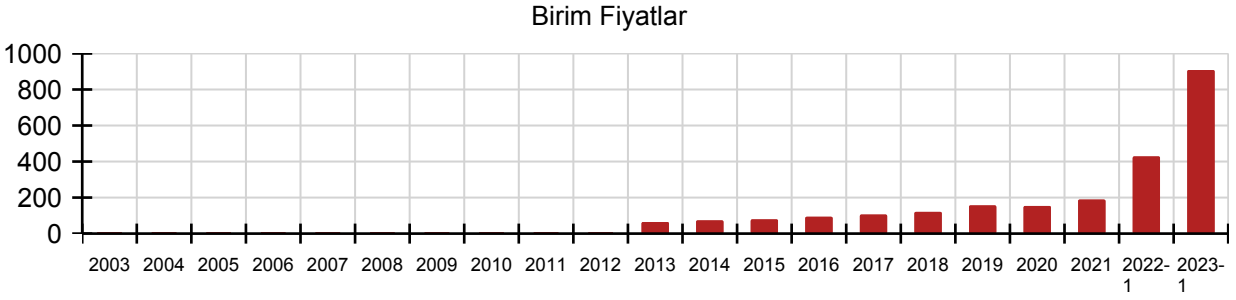

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli cıvata ile serfil cıvatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1.1-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.