77.185.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.185.1015** **(PK_D_E06-E06/01)**
Tanımı	Acil durum çağrı alıcı Pager (Saat) ve Kablosuz acil durum çağrı Butonu
Birimi	Tk.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30591,89	0,00	0,00
2025-Kasım	30337,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24880,91	0,00	0,00
2024	19139,16	0,00	0,00
2023-2	10692,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8910,00	0,00	0,00
2022-3	5534,38	0,00	0,00
2022-2	5031,25	0,00	0,00
2022-1	4375,00	0,00	0,00
2021	862,50	0,00	0,00
2020	753,75	0,00	0,00
2019	568,86	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.185.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

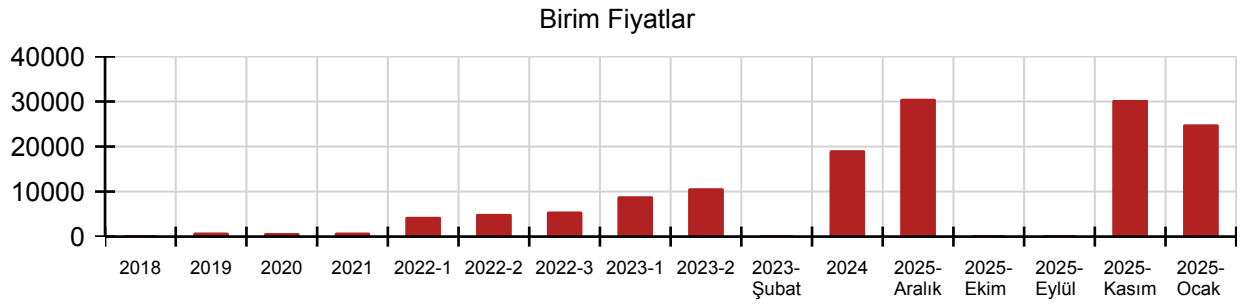

Yapım Şartları

Kablosuz Çağrı Sistemi bir adet sinyal verici ve 1 adet sinyal alıcı olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.
Kurulum için herhangi bir kablolama ve santral kurulumuna ihtiyaç duyulmamalıdır.
Verici sinyal özelliği 100 metre ve üzeri olmalıdır. Sinyal alıcı görevli kişinin üzerinde taşıyabileceği boyutta olmalıdır.
Ürünün boyutu 68x68x25 mm ölçülerinde olmalıdır. Sıcaklığa dayanımı -10 ila +50 derece arasında olmalıdır. Çalışma gerilimi DC12V
(23A 12Vx1) olmalıdır. Çalışma frekansı 433.92 MHz olmalıdır. Çalışma akımı güç tasarruf modunda iken ? 26mA ± 5mA olmalıdır.
Ürün kullanılacağı alana çift taraflı bant ile sabitlenmelidir.
Buton, kurum tarafından belirlenecek renkte, 3 mm kalınlığında pleksi üzerine latin ve Braille alfabe ile basılmış, 10 cm x 16 cm ölçülerinde, üzerinde uluslararası engelli piktogramı bulunan taşıyıcı bir plakaya monte edilecektir.

Mobil Saat Sinyal Alıcı
Mobil saat sinyal alıcı, çağrı cihazı ile uyumlu çalışmalı ve ister aynı anda, ister daha sonra satın alındığında çağrı sistemiyle entegre edilebilir olmalıdır.
Kola takılabilen saat özellikli sinyal alıcı taşıma kolaylığı açısında en çok 55 gram ağırlığında olmalıdır.
Sinyal alıcı ekranı grafik LCD olmalıdır. Aynı anda birden fazla çağrıyı alabilmeli, hangi çağrının önce geldiğini gösterebilmelidir.
Çağrı geldiğinde titreşim ile ikaz vermelidir.
İsteğe bağlı olarak tamamen kapatılabilir olmalıdır.
Tüm çağrılar hafızaya alınarak ileri ve geri tuşlamalarla ekrana getirilebilecek şekilde olmalıdır. İstenildiğinde gelen çağrı saat üzerinden tek tek silinebilmelidir.
Cihazın bataryası tam dolumdan sonra 24 saat hizmet verebilecek pil kapasitesinde ve pil yerinden çıkarılmadan şarj edilebilir olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.185.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.119		ACİL DURUM ÇAĞRI ALICI PAGER (SAAT) VE KABLOSUZ ACİL DURUM ÇAĞRI BUTONU	Tk.	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.