

## 32.31-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.31-010</b>
<b>Tanımı</b>	35kV, 3x50s/16 mm <sup>2</sup> YE3SV Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	921,60	684,19	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1939,31	1544,07	0,00
2016	1233,08	976,47	0,00
2020	2070,75	1619,30	0,00
2013	810,81	618,06	0,00
2017	1319,64	1048,65	0,00
2015	1002,60	762,87	0,00
2018	1500,19	1182,81	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	7259,94	4808,48	0,00
2022-1	4111,00	2783,35	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	2353,30	1770,76	0,00

## 32.31-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

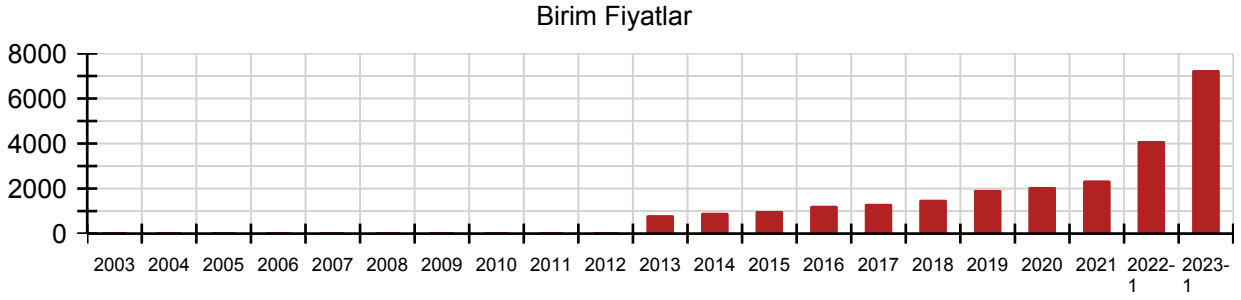

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.31-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.