

## 32.27.1.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.27.1.2-010</b>
<b>Tanımı</b>	1kV, 3x240/72 Cu mm <sup>2</sup> YAVMV Sık.Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	279,41	216,74	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	439,20	342,68	0,00
2014	209,85	151,87	0,00
2022-1	941,83	617,62	0,00
2015	227,87	169,33	0,00
2013	184,26	137,19	0,00
2018	340,01	262,51	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	469,59	359,35	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	298,93	232,75	0,00
2023-1	1665,79	1067,15	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	535,20	392,95	0,00

## 32.27.1.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

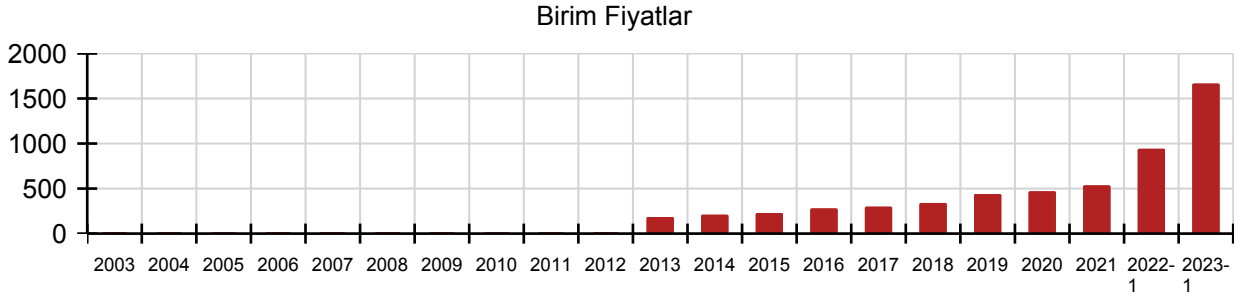

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

## 32.27.1.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.