

## KTK-0156/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-0156/1

**Tanımı** Beton Yüzeylerin Tamir Harcı İle Onarılması (Paspayının Kırılması Hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1766,86	0,00	0,00

## KTK-0156/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

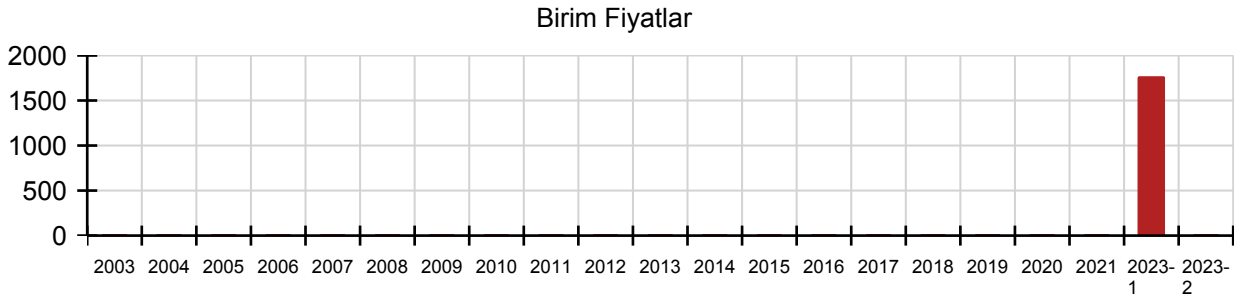

### Yapım Şartları

## KTK-0156/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak beton yüzeylerin tamir harcı ile onarılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz astar ile çimento esaslı polimer modifiye hazır harcın temin edilmesi, gevşemiş, çatlamış, dökülmüş, küflenmiş, boşluklu vb. durumdaki hasarlı yüzeyin sağlam yüzeye sınır oluşturacak şekilde geometrik alanlara bölünmesi, serbest halde su kalmayacak şekilde uygulama yüzeyinin suya doyurulması, beton yüzeylerinin en az 1mm kalınlık elde edilecek şekilde yumuşak boya fırçası astarlanarak 5 cm kalınlığı geçmeyecek şekilde tamir harcı uygulanması, mala yardımıyla tamir harcının sıkıştırılarak mastar ile yüzey tesviyesinin yapılması, perdelanmış yüzeyin ıslatılarak sert sıvacı süngerini ile son yüzey düzeltilmesinin yapılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Demir zati bedeli ve nakli.

Ölçü:Uygulama yapılan yüzeyin m2 cinsinden alanıdır.

(1)A)Astar İçin Uygulama Şekli ve Sarfiyat:

Bileşen A (Epoksi Reçine)Bileşen B (Epoksi Sertleştirici)

3,33 kg 1,67 kg

B bileşeninin tamamı A bileşeninin içerisine boşaltılmalı ve B bileşeninin içerisinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. Karışıma başlamadan önce malzeme sıcaklıkları +15 ile +25°C arasında olmalıdır. Elde edilen karışım yaklaşık 300 dev/dk'lık bir karıştırıcı ve uygun karıştırma ucu ile tabanında karıştırılmamış malzeme kalmamasına dikkat edilerek en az 3 dakika süre ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. El ile karıştırma yapılmamalıdır.

b) 1 mm astar kalınlığı için yaklaşık 1,6 kg/m2 karışım gereklidir.

c) Uygulama yapılırken ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +30°C arasında olmalıdır.

d)Teknik Özellikler

Basınç Dayanımı (7 Günlük) 80 Mpa (TS EN 196-1)

Çekme Dayanımı (7 Günlük) 20 Mpa (BS 6319-7)

Yapışma Dayanımı (7 Günlük) (Betona) 3 Mpa (TS EN 1542)

Yapışma Dayanımı (7 Günlük) (Çeliğe)3,5 Mpa

(2)Tamir harcı Uygulama Şekli ve Sarfiyat:

a)1 kg toz malzeme için 0,16 lt su gereklidir. İhtiyaca göre hazırlanacak tamir harcı için karıştırma kovası içindeki suya toz malzeme yavaş yavaş boşaltılır. Elde edilen karışım yaklaşık 400-600 dev/dk'lık bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar 4 dakika karıştırılır. Yaklaşık 4 dakika dinlendirilen karışım 30 sn süre ile tekrar karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

b)Hazırlanan harç, astar malzemesi kurumadan yüzeye uygulanmalıdır. Aksi halde yüzeye tekrar astar malzemesi sürülmelidir.

c)Harç, yüzeye en fazla 5 cm kalınlıkta ve mala ile veya püskürtülerek uygulanmalıdır. Daha kalın uygulamalarda ise ilk katın kurumması beklendikten sonra ikinci kat aynı şekilde yüzeye uygulanmalıdır.

d)özellikle sıcak, kuru veya rüzgârlı ortamlarda yüzey, 24 - 48 saat süreyle ıslak çuval, su tatbiki ya da özel kür maddeleri ile hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.

e)10 mm uygulama kalınlığı için 19,20 kg/m2 toz malzeme gereklidir.

f)Tamir harcı +20°C sıcaklıkta ve 30 dakika içinde uygulanmalıdır.

(3)Uygulama idarenin de onayı alınarak konunun uzmanlarına yaptırılacaktır.

(4)Uygulama sırasında gerekli emniyet tedbirleri (Maske, koruyucu elbise vb.) alınacaktır.

## KTK-0156/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.