

31.2.a-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	31.2.a-008
Tanımı	30-36/0.22 kV, 4 kVA İç İhtiyaç Trafosu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	2698,60	1004,80	538,60
2013	2259,40	636,00	340,90
2018	3069,57	1216,96	652,38
2011	0,00	0,00	0,00
2017	2850,80	1079,00	578,40
2023-1	18935,72	4946,63	2651,24
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	12257,62	2862,92	1535,03
2010	0,00	0,00	0,00
2014	2550,30	704,00	377,30
2020	4251,36	1665,82	893,09
2019	4145,85	1588,54	851,62
2015	2608,10	784,90	420,70
2021	5634,28	1821,51	976,60

31.2.a-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

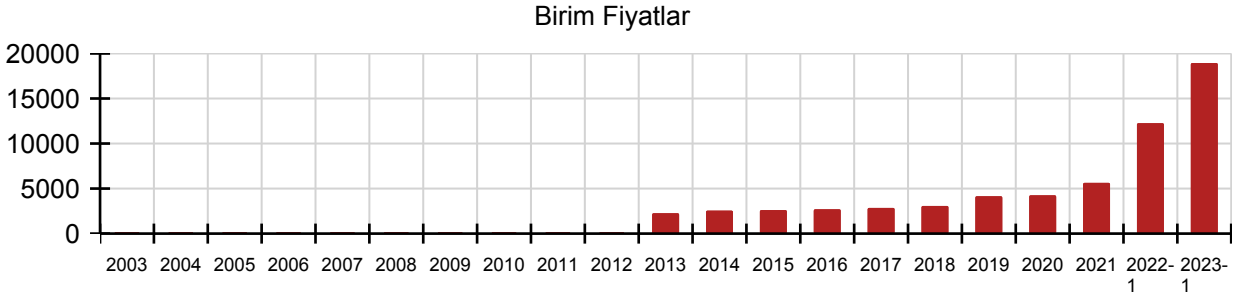

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak, tek fazlı üniteler halinde, dahili (bina içi) şartlarda kullanılmak üzere kuru veya yağlı tip (kuru tiplerde yalıtım malzemesi olarak epoksi reçine olacaktır) olarak imal edilmiş, ölçü, koruma veya ölçü ve koruma gerilim trafoları. Gerilim trafoları; kullanma biçimine göre :

1- Topraklanmış (Faz-toprak arası bağlanan),
2- Topraklanmamış (Faz-faz arasına bağlanan) tiplerde ve en yüksek şebeke gerilimi; 7.2-12-17.5-36 kV, anma frekansı 50Hz, anma gücü ölçü ve/veya koruma sargısında 30-60VA, kırsal kesim 0.22kV sargısında 800VA, doğruluk sınıfı 0.5-1 olarak dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Gerilim trafoları aşağıda belirtilen sekonder gerilimlere göre imal edilecektir.

- 1- $x / 0,1$ kV (Faz - faz arası)
- 2- $(x/\sqrt{3})/(0,1/\sqrt{3})$ kV (Faz - toprak arasına)
- 3- $(x/\sqrt{3})/(0,1/\sqrt{3})/(0,1/3)$ kV (Faz - toprak arasına)
- 4- $(x/0,1 - 0,22$ kV (Faz - faz arasına)

b) Montaj: Gerilim transformatörlerinin iş yerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun şekilde montajı. Montaj için gerekli civatalar, somunlar, klemensler vb. gibi küçük malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj bedeline dahildir.

OG Gerilim trafolarının montajı için lüzumlu profil demirlerinin bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye kabloların bedeli poz 32.'ye göre ayrıca ödenir.

31.2.a-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.