

32.14.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.2-003

Tanımı 1x50ş/16 mm², 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	22,50	17,67	11,04
2024	153,56	100,04	62,22
2023-1	90,23	56,80	35,40
2021	25,70	19,78	12,38
2022-1	50,56	31,96	19,96
2019	20,83	16,46	10,27
2018	15,67	12,30	7,67

32.14.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

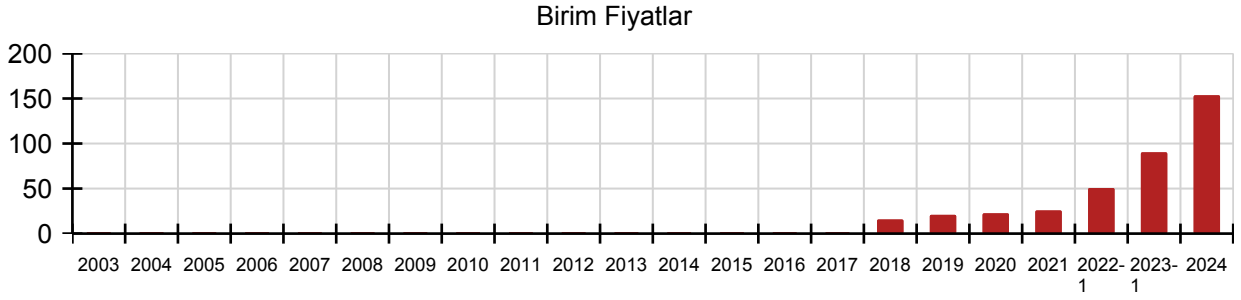

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.