

## 32.14.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.2-005

**Tanımı** 1x95ş/16 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XS7) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	30,40	20,94	13,02
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	63,63	33,90	20,98
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	26,47	18,75	11,61
2019	24,49	17,50	10,80
2023-1	113,25	59,82	37,05
2011	0,00	0,00	0,00
2024	190,89	105,34	65,06
2018	18,48	13,09	8,07

## 32.14.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

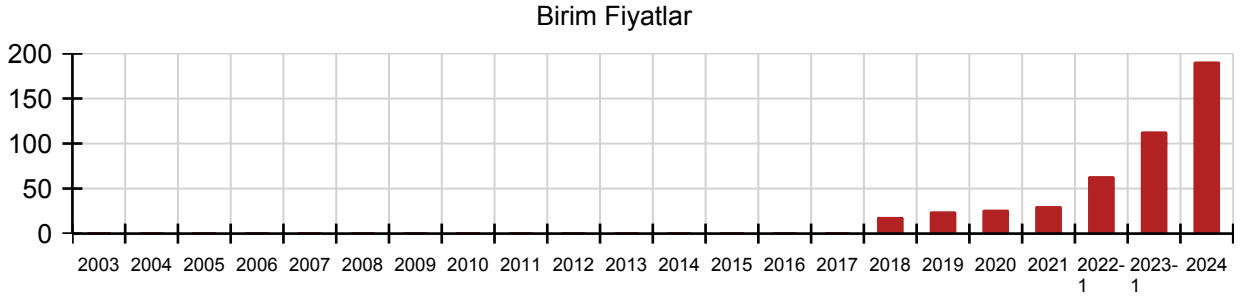

### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.