

## 32.14.2-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.2-014

**Tanımı** 3x50ş/16 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	196,45	80,97	48,05
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	110,28	46,03	27,20
2024	327,40	142,50	83,89
2018	29,79	18,15	10,76
2020	42,31	25,62	15,27
2019	39,27	24,17	14,30
2021	48,76	28,31	17,00

## 32.14.2-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

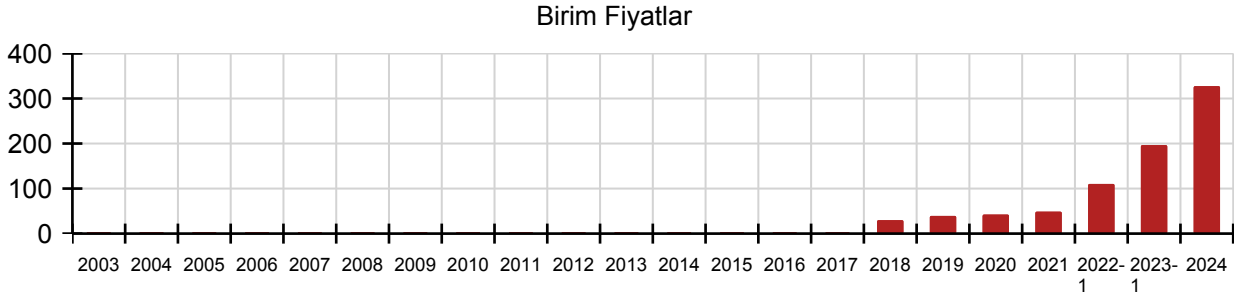

### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.2-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.