

32.14.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.2-015

Tanımı 3x70ş/16 mm², 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	129,71	49,80	29,12
2017	0,00	0,00	0,00
2020	48,50	27,75	16,38
2007	0,00	0,00	0,00
2019	44,94	26,16	15,32
2024	383,58	153,63	88,95
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	231,01	87,40	51,13
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	34,13	19,65	11,53
2021	56,11	30,67	18,26

32.14.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

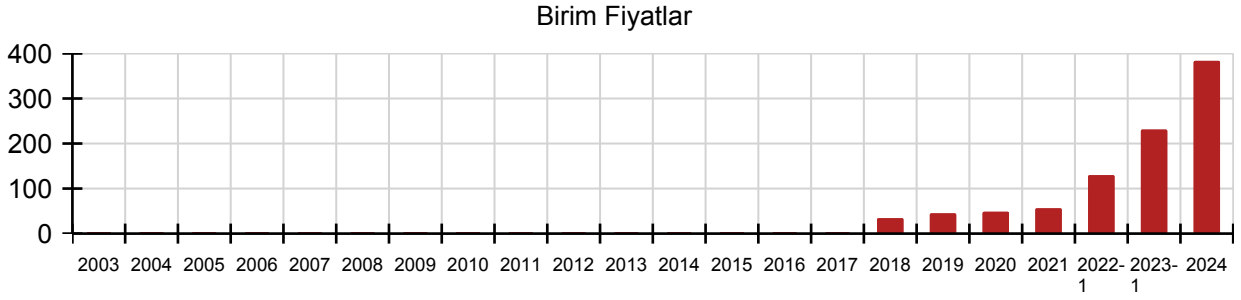

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.