

32.34.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 32.34.4-006 |
| Tanımı | 15kV, 1x120s/16 mm ² YVŞV Dâhili Silikon Kablo Başlığı |
| Birimi | Adet |
| Kurum | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] |
| Fasikül | 3. Bölge |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 50,75 | 37,08 | 0,00 |
| 2023-1 | 462,34 | 288,43 | 0,00 |
| 2014 | 57,88 | 41,04 | 0,00 |
| 2022-1 | 261,16 | 166,97 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 62,76 | 45,76 | 0,00 |
| 2020 | 129,17 | 97,14 | 0,00 |
| 2016 | 76,78 | 58,58 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 82,13 | 62,91 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 93,48 | 70,96 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 811,42 | 494,24 | 0,00 |
| 2019 | 120,67 | 92,63 | 0,00 |
| 2021 | 147,56 | 106,23 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

32.34.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

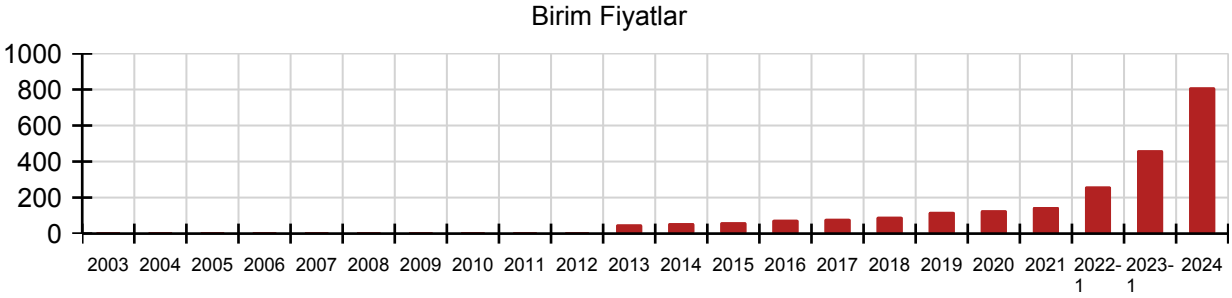

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş, imal tarihi ve son kullanma tarihi ambalajında belirlenmiş, silikon-kauçuk izolatörlü (kaçak yolu mesafesi montaj yerindeki ortam kirliliğine göre uygun olarak seçilmiş) bir ve üç damarlı PVC ve XLPE (çapraz polietilen) yalıtkanlı 5,8/10-8,7/15-20,3/35kV'luk kablolarda kullanılan kablo başlıkları. Silikon kauçuk izolatörlü kablo başlığı; maksimum işletme sıcaklığına dayanıklı, yumuşak silikon kauçuktan yapılmıştır. Başlığın iç kısmı elektrik alanının düzgün dağıtılabilmesi için iletken ve elastik malzemedeki deflektör yerleştirilmiş olarak imal edilmiş olacaktır. Silikon kauçuk izolatörlü kablo başlığı malzeme bedeline, montaj için lüzumlu eritici malzeme, silikon pasta, kablo ve topraklama papuçları, PVC bant yapıştırıcısı, montaj talimatı vs. dahil komple kablo başlığı.

b) Montaj: PVC ve XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kabloların yarı iletken tabakası soyulduktan sonra yalıtkan üzerine özel silikon pasta sürülerek kablo başlığı, kablo damarı üzerine sonuna kadar sıkıca geçirilecek ve başlık dip kısmı kablonun bakır ekranı ile temas edecek şekilde oturtulacaktır. Kablo başlığının dış yüzeyine antımanyetik kelepçesi ve bakır topraklama iletkeni takılacaktır. Kablonun emniyeti için ikinci bir topraklama kablo damarlarının ayırma noktalarından yapılacaktır. Silikon kauçuk izolatörlü kablo başlığı malzeme bedeli ile birlikte verilen montaj malzemelerinin montajı ve başlığın tespiti için lüzumlu civata vs küçük malzeme montaj fiyatına dahildir. Silikon kauçuk izolatörlü kablo başlığının montajı; montaj talimatına uygun olarak yapılacaktır. Silikon kablo başlığının nakli, nakliye için sigorta masrafları, montaj bedeli içindedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.4-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.