

## 32.14.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.7-003

**Tanımı** 3x50ş/16 mm<sup>2</sup>, 8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	49,90	23,54	13,98
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	121,07	38,27	22,43
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	215,91	67,10	39,37
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	30,15	15,15	8,92
2020	42,84	21,34	12,60
2019	39,61	20,15	11,84

## 32.14.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

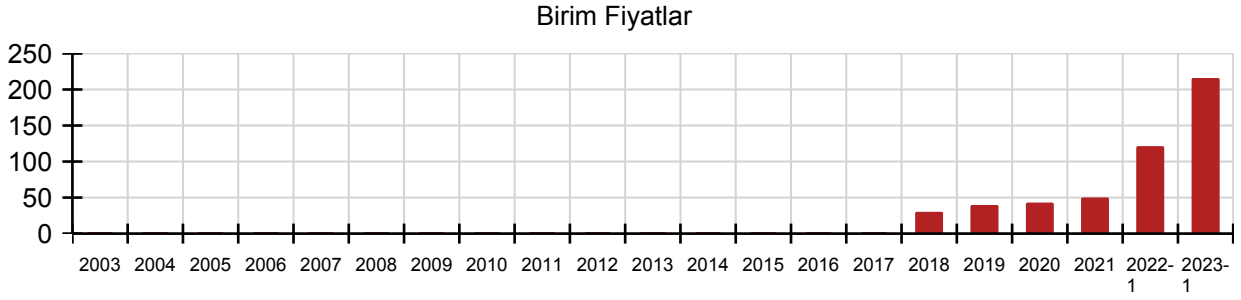

### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.