

32.14.2-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.2-019

Tanımı 3x185ş/25 mm², 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 224,10 | 57,84 | 32,25 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 69,79 | 30,71 | 17,26 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 399,74 | 100,94 | 56,48 |
| 2018 | 53,27 | 23,14 | 13,06 |
| 2021 | 88,37 | 35,45 | 20,22 |
| 2020 | 75,50 | 32,33 | 18,30 |

32.14.2-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

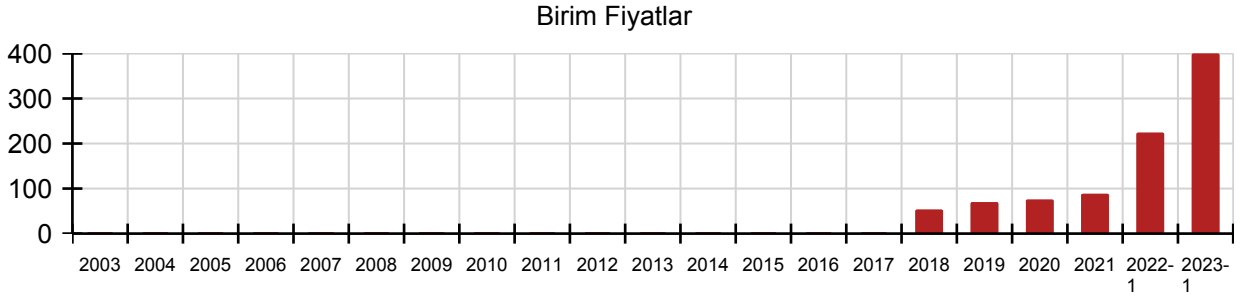

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.2-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.