

## 32.14.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.3-003

**Tanımı** 3x50ş/16 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	37,06	20,44	12,11
2020	40,04	21,69	12,94
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	28,16	15,35	9,11
2015	0,00	0,00	0,00
2021	46,48	23,98	14,41
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	109,61	38,93	23,07
2023-1	195,53	68,51	40,66

## 32.14.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

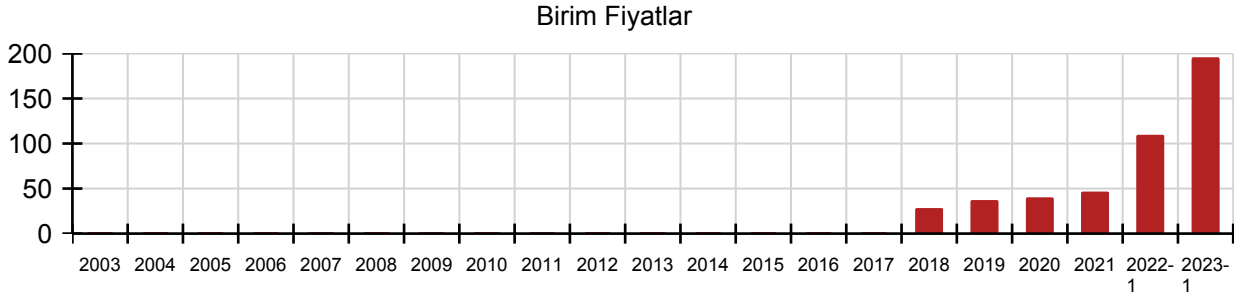

### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.