

32.14.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.3-003

Tanımı 3x50ş/16 mm², 5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	116,71	46,03	27,20
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	43,97	25,62	15,27
2015	0,00	0,00	0,00
2018	30,96	18,15	10,76
2019	40,79	24,17	14,30
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	207,99	80,97	48,05
2021	50,81	28,31	17,00

32.14.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

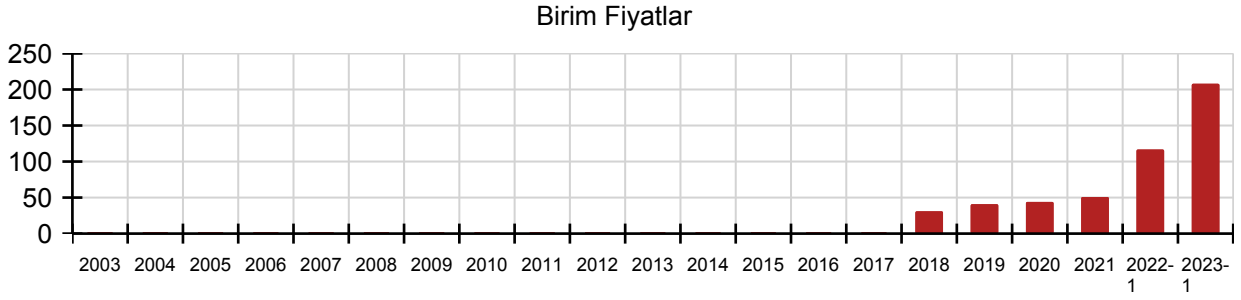

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.3-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.