

32.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-015

Tanımı 3x120ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 99,17 | 11,76 | 0,00 |
| 2022-1 | 705,54 | 48,92 | 28,06 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 100,16 | 12,66 | 0,00 |
| 2019 | 158,05 | 25,89 | 14,89 |
| 2017 | 114,39 | 16,97 | 0,00 |
| 2018 | 121,36 | 19,49 | 0,00 |
| 2016 | 106,13 | 15,59 | 0,00 |
| 2020 | 188,16 | 27,33 | 15,85 |
| 2021 | 239,05 | 30,04 | 17,59 |
| 2023-1 | 1096,10 | 85,77 | 49,34 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 90,84 | 10,62 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

32.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

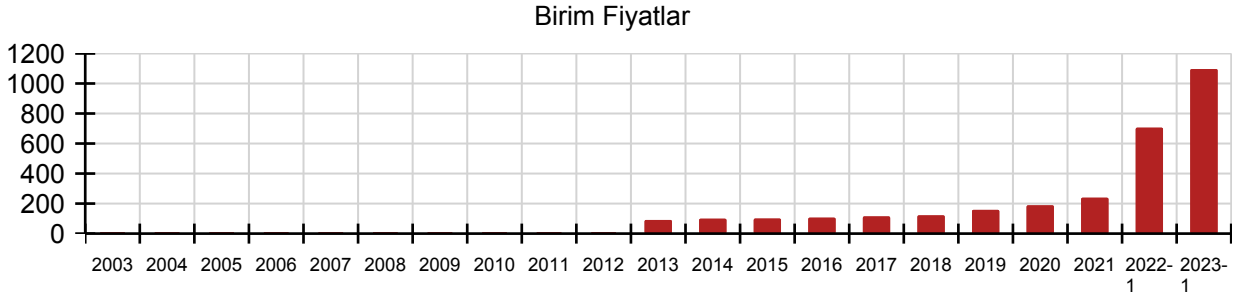

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.