

## 15.530.1905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.530.1905

**Tanımı** Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1227,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1216,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1187,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1155,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1008,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 776,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 503,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 334,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 235,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 200,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 174,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 113,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 90,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.530.1905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

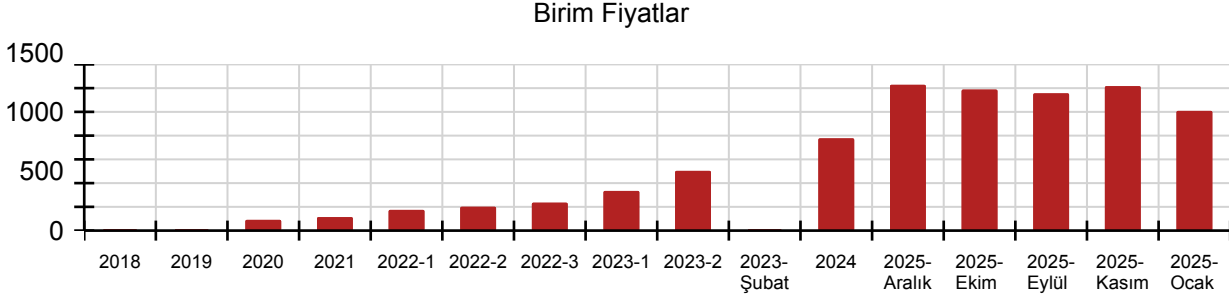

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kısımlarına 50 mm'lik yalıtım bandı yapıştırılması ve her iki profil uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dübel kullanılarak sabitlenmesi, ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine mevcut duvardan 15 cm mesafede işaretlenmesi, en fazla 100 cm arayla ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dübellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dübellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin 50 cm aralıklarla klips ile sabitlenmesi, tüm TC60 profillerin ek yerlerinde eklem parçası kullanılması ve profil ek yerlerinin şaşırtılması, alçı levhaların gerektiği durumlarda kesilerek ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlar düzeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun aparatlarla yaklaşık 45° açıyla suni pah açılması, alçı levhaların TU28 ve TC60 profillerine vida başları alçı levha ile hem yüz olacak şekilde, 25 mm'lik borazan vidalarla en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha kısa kenar derzlerinin birbirinden en az 40 cm şaşırtılması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

Not:

1) 0,50 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

2) TS 1475-1 uygulama standardında belirtilen uygulama kurallarına uyulmalıdır.

## 15.530.1905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                             |        |          |
| 10.240.5583 |                 | 12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha                                                     | m²     | 1,050000 |
| 10.200.3003 | 04.457/3C       | 0,5 mm sacdan mamul TU28 profilli alçı levhalar için Sıcak daldırma galvanizli sac profil (TS 12761) | m      | 0,840000 |
| 10.200.3002 | 04.457/3B       | 0,6 mm sacdan mamul TC60 profilli alçı levhalar için Sıcak daldırma galvanizli sac profil (TS 12761) | m      | 3,675000 |
| 10.200.3032 | 04.457/4L       | Ses yalıtım bandı, 5 cm, 3 mm polietilen süngerden mamul                                             | m      | 0,800000 |
| 10.200.3026 | 04.457/4F       | Ekleme parçası, 0,6 mm galvanizli sacdan mamul                                                       | Adet   | 0,700000 |
| 10.420.1012 | 04.274/1        | Vida ve plastik dübel                                                                                | Adet   | 1,600000 |
| 10.200.3137 | 04.714/P2N      | Çelik dübel                                                                                          | Adet   | 1,700000 |
| 10.200.3132 | 04.714/P2I      | Askı çubuğu, 80 cm                                                                                   | Adet   | 1,700000 |
| 10.200.3024 | 04.457/4D       | Askı maşası T, 0,8 mm galvanizli sacdan mamul                                                        | Adet   | 1,700000 |
| 10.200.3023 | 04.457/4C       | Klips, 0,8 mm galvanizli sacdan mamul                                                                | Adet   | 4,600000 |
| 10.420.1013 | 04.714/P2O      | Borozan vida, her ebatla, 1 kutu 1000 Adet                                                           | Kt     | 0,017000 |
| 10.200.3031 | 04.457/4K       | Derz bandı, cam elyafından mamul                                                                     | m      | 1,600000 |
| 19.100.2434 |                 | Derz dolgu alçısı harcı hazırlanması                                                                 | m³     | 0,000500 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                             |        |          |
| 10.100.1033 | 01.033          | Alçı levha ustası                                                                                    | Saat   | 1,400000 |
| 10.100.1038 | 01.206          | Alçı levha ustası yardımcısı                                                                         | Saat   | 1,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                             | Saat   | 0,200000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                    |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.