

KTB.91.9011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9011

Tanımı Hidrolik Kireç Esaslı, İki Bileşenli, UV Dayanımlı, Esnek Su Yalıtım Malzemesi ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	382,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	477,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

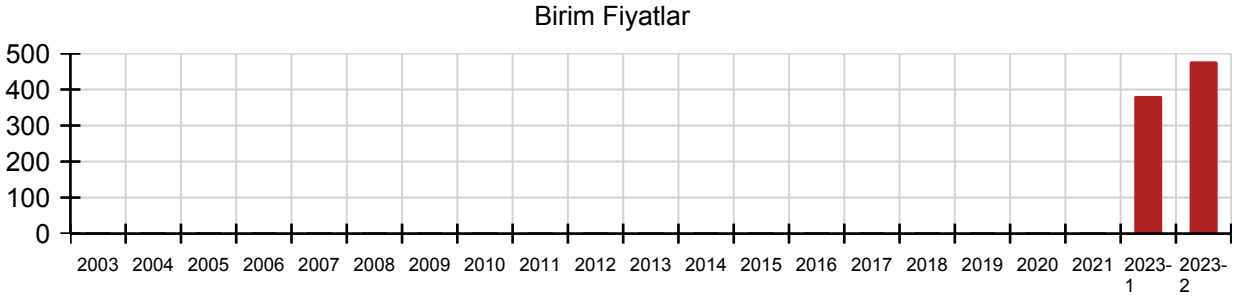

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Uygulama yapılacak yüzeyin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarında talep edilmesi halinde su ile yıkanması, hidrolik kireç esaslı iki bileşenli UV dayanımlı esnek yalıtım malzemesinin ürün reçetesine göre karıştırılarak hazırlanması, ürün uygulama şartlarına göre fırça, mala veya püskürtme yöntemlerinden birine göre, kuruma süreleri beklenerek üç kat şeklinde minimum kalınlık 2 mm olacak şekilde uygulanarak su yalıtımı yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı TL.' dir.

ÖLÇÜ: Uygulama yapılan yüzey metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1) Kullanılacak su yalıtım malzemesinin Su Buharı Geçirgenliği TS EN 1504-2 Standart Gereği Sınıf 1 olacaktır.

2) Uygulama kullanılacak ürünün reçetesinde belirtilen şekilde yapılacaktır.

3) Uygulama sırasında kalınlık ölçümü içinde, İdarece istenilecek bir noktaya uygulama yapılacak olup kalınlık teyit edilecektir. Eğer 2 mm kalınlık elde edilmemişse 2 mm kalınlık elde edilinceye kadar uygulama yaptırılacak olup bu ilave uygulamalar için bedel ödenmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0040		Hidrolik Kireç Esaslı, İki Bileşenli, UV Dayanımlı, Esnek Su Yalıtım Malzemesi	Kg	4,000000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.