

KTB.91.9151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9151

Tanımı Yükseltilmiş Döşeme veya Bağlantı Döşemesi Yapılması için 22 mm ve 25 mm Çapında ve Her Uzunlukta Kayma Kaması (Stud Çivisi) yapılması

Birimi cm

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 8,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 12,98 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

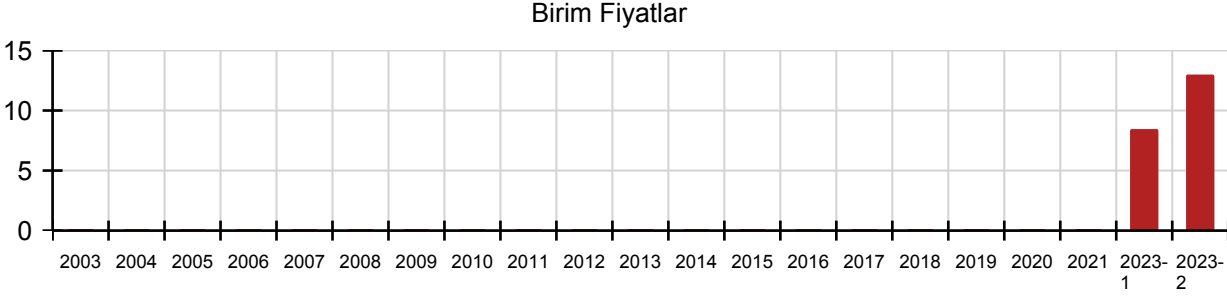

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Projesine göre trapez saç, profil demir vs. yüzeyler üzerinde betonarme döşeme yapılabilmesi için seramik halkalı, çekmeli ark saplama kaynak metodu ile Kayma Kaması (Stud Çivisi) yapılması işidir. Bunun için projesine uygun seçilecek stud çivisi çapına uygun seramik yüzük kaynak yapılacak yüzey üzerine yerleştirilir, seramik yüzük içerisinde stud çivisi oturtulur. Stud çivisi kaynak uygulaması yapılmadan önce tabanca ayarı için çivi tabancanın ucundaki proselen yüzükten 5 m uzunlukta çıkıntı bırakılır. Özel kaynak tabancasından verilen akım ile stud çivisinin ucu ile kaynak yapılacak yüzey çok kısa bir süre içerisinde ergitilmektedir. Böylece çivi ile yüzey tam ve kesintisiz olarak kaynatılmaktadır. Bu sistemle teşkil edilecek her çivinin yapılması için her türlü işçilik, malzeme işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 santimetre fiyatı TL.' dir.

ÖLÇÜ: Uygulama yapılan kayma kamasının uzunluğu cm olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1) Kaynak uygulama yapıldıktan sonra çekiç ile vurarak kayma kaması 45 derece eğilir. Bu eğilme sırasında kaynaktan kopma veya kırılma olmaması gerekir. Kırılma veya kopma halinde kopan kayma kamasına yakın bir noktaya yeniden uygulama yapılır. Kopan veya kırılan kayma kamalar tekrar kullanılmaz ve bunlar için ödeme yapılmaz.

2) Çivi uzunluğu uygulama yapılmadan önce ölçülür. Tepe noktasından en dip noktasına olan mesafe uzunluktur.

3) Stud çivisi özellikleri aşağıdaki gibidir.

Malzeme sınıfı: St37-3, S235 J2G3+ C450

Çap: 22 mm, 25 mm

Uzunluk: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm.

4) Seramik yüzüklerin kimyasal birleşimi; 2MgO-2Al₂O₃-5SiO₂

KTB.91.9151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Seramik yüzük, çivi bedeli karşılığı ve bunların sahaya dağıtımı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| | | Yapılması İşçiliği | | |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 0,025000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.