

V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1017/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Dik ve Yatay Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5225,03	0,00	0,00
2025-Kasım	5179,29	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4244,05	0,00	0,00
2024	3114,16	0,00	0,00
2023-2	1947,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1339,30	0,00	0,00
2022-3	884,94	0,00	0,00
2022-2	706,08	0,00	0,00
2022-1	682,55	0,00	0,00
2021	440,49	0,00	0,00
2020	367,93	0,00	0,00
2019	327,05	0,00	0,00
2018	283,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

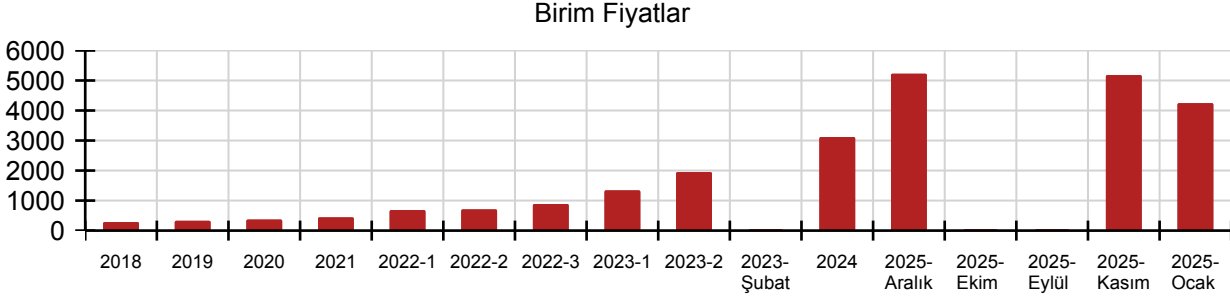

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay resmine uygun olarak sökülmiş veya yıkılmış düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta, çıtalı, dik ve yatay desenli kaplama yapılması işçiliği, tuğlanın işlenmeden önce su ile ıslatılması, mevcut orjinaline veya kontrolün direktifine uygun olarak en çok tuğla kalınlığı kadar kalınlıkta derzli olmak üzere Poz no: V.0131A da belirtilen harcı ile sıkıştırılarak işlenmesi, şakuli derzlerin en az 5 cm. şaşırtılması yatay derzler derz kalınlığı kadar kare kesitli çıta konulması (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerle kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:3)	m ³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.