

## V.1765/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1765/002

**Tanımı** Yeniden Sıvanacak veya Derz Yapılacak Klasik Tuğla Cephe İmalatta 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle 5-10cm Derinlikte Derz Dolgusu Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1282.13      | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Kasım  | 1270.81      | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ekim   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Eylül  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ocak   | 1045.90      | 0.00          | 0.00            |
| 2024        | 729.20       | 0.00          | 0.00            |
| 2023-2      | 463.38       | 0.00          | 0.00            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 322.31       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-3      | 211.76       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-2      | 170.46       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-1      | 159.13       | 0.00          | 0.00            |
| 2021        | 100.61       | 0.00          | 0.00            |
| 2020        | 81.78        | 0.00          | 0.00            |
| 2019        | 74.69        | 0.00          | 0.00            |
| 2018        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1765/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

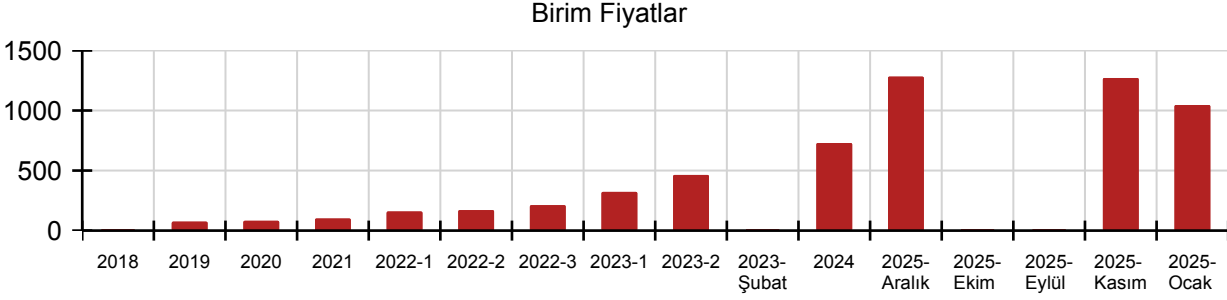

### Yapım Şartları

Klasik Tuğla Cephe İmalatta 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0119 300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harcı ile derz dolgusunun yapılması, derz veya siva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar derz boşluğu bulunması halinde yapılan işin metrajı V.1765/001 ve V.1765/002 pozlarının toplamından ödenir. 2- Siva yapılacak Harcı İle 5-10cm doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1765/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:  |                |          |
| V.0119    |                 | 300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla<br>Pirinçli Harç Yapılması | m <sup>3</sup> | 0.020000 |
|           |                 | İşçilik:  |                |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                                | Saat           | 2.670000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi  | Saat           | 0.500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.