

## V.1023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1023/A

**Tanımı** Çürütülen Yerlere Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Presli Klasik ve İmitasyon Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** mT

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1304,95	0,00	0,00
2025-Kasım	1293,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1057,10	0,00	0,00
2024	722,83	0,00	0,00
2023-2	442,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	309,39	0,00	0,00
2022-3	200,06	0,00	0,00
2022-2	156,50	0,00	0,00
2022-1	153,38	0,00	0,00
2021	99,40	0,00	0,00
2020	80,45	0,00	0,00
2019	69,84	0,00	0,00
2018	55,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

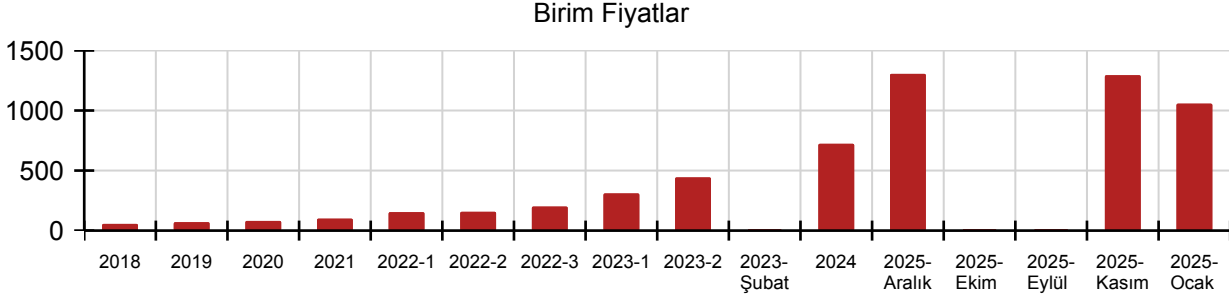

### Yapım Şartları

Poz no: V.0349/01 şartlarıyla çürütölmüş düz satıhta tabii veya klasik ve imitasyon tuđla ile çürütölmüş düz satıhlı yerlere yarım tuđla kalınlıkta ve Poz no: V.0130D de belirtilen harç ile çıtalı düz kaplama yapılması işçiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin görünen yüzünün yatay izdüşümünün boyu mt cinsinden ölçölerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşölür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : 1- Birbiri ile bağlantısı bulunmayan, çürütme esnasında aynı anda çıkmayan tek tuđlalar için kullanılır. Çürütme esnasında birden fazla tuđla çıkması durumunda bu pozdan ödenmez.

Sathın çürütölmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir. 2-Tuđla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuđlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m <sup>3</sup>	0,003000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf ) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m <sup>3</sup>	0,000300
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.