V.1790 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1790**
Tanımı	Ahşap Minare Külahı Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10124,74	0,00	0,00
2025-Kasım	10028,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8143,13	0,00	0,00
2024	5989,38	0,00	0,00
2023-2	3876,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2677,64	0,00	0,00
2022-3	1872,85	0,00	0,00
2022-2	1579,10	0,00	0,00
2022-1	1405,45	0,00	0,00
2021	868,63	0,00	0,00
2020	730,69	0,00	0,00
2019	619,40	0,00	0,00
2018	543,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1790 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

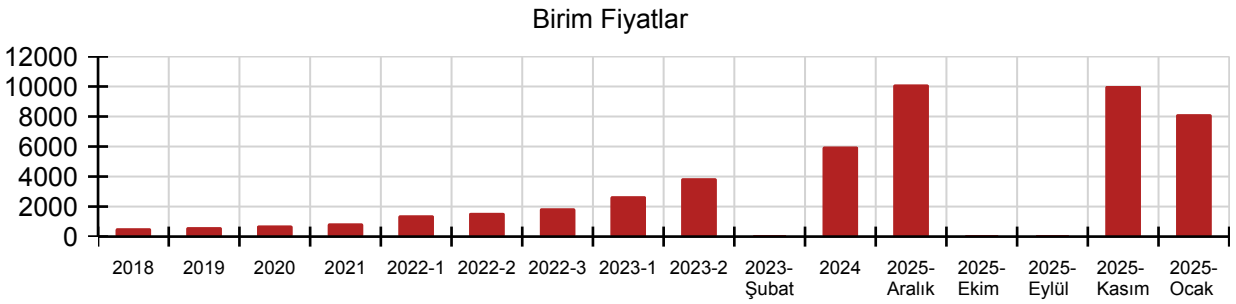

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya idarece verilecek projesine veya sökülen külahtan alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilecek ve idarece tasdik edilecek krokisine uygun olarak, minarede ahşap külah yapılması, saçak silmesi üzerine 25 cm. ara ile 10-15 cm. karabaşlı çivinin sivri uçları dışarıda kalacak şekilde ankrajı ve 20x5 cm. çıralı çam kalasların dış minare kavisinde kesilmek suretiyle karabaşlı çivilerle oturtulması, kesiti en az 5x10 cm. çıralı çam gönderlerin, yuvarlak külahta en çok 30 cm. ara ile köşeli külahta farisi köşelerine getirilmek üzere, altta kalas tablaya, üstte serene tam intibak edecek şekilde başları kesilerek çıkarılması, her göndere kesiti en az 5x10 cm olan çıralı çam payanda vurulması külah karkasının, bir sıra silme üzerinden olmak üzere külah yüksekliğine göre bir veya iki sıra birbirine dik olarak bir sereni sıkıştırarak iki istikamette kumaşlanması, kaplamaya temiz 2 cm kalınlıktaki çıralı çam tahtalarına yatay ve parçalı olarak çakılması, tahta kaplamanın ek yerlerinin aralıklı bırakılmayıp birbirine alıştırılması, her türlü malzeme ve İşçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1790 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin) 1. Sınıf		
04.V011/02		Norm Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,050000
		(Kaplama İçin) 2. Sınıf		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,025000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.