V.1660/I03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/I03**
Tanımı	Düz Satıhlarda Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı İle 5cm Derinliğe Kadar Donatılı İmitasyon Mataj Yapılması ve Taraklanması (0,15 m2'ye Kadar Olan İmitasyonlar İçin)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15413,70	0,00	0,00
2025-Kasım	15271,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12607,15	0,00	0,00
2024	9175,25	0,00	0,00
2023-2	6024,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4422,46	0,00	0,00
2022-3	3104,44	0,00	0,00
2022-2	2664,23	0,00	0,00
2022-1	2307,14	0,00	0,00
2021	1444,31	0,00	0,00
2020	1213,15	0,00	0,00
2019	1042,33	0,00	0,00
2018	892,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/I03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

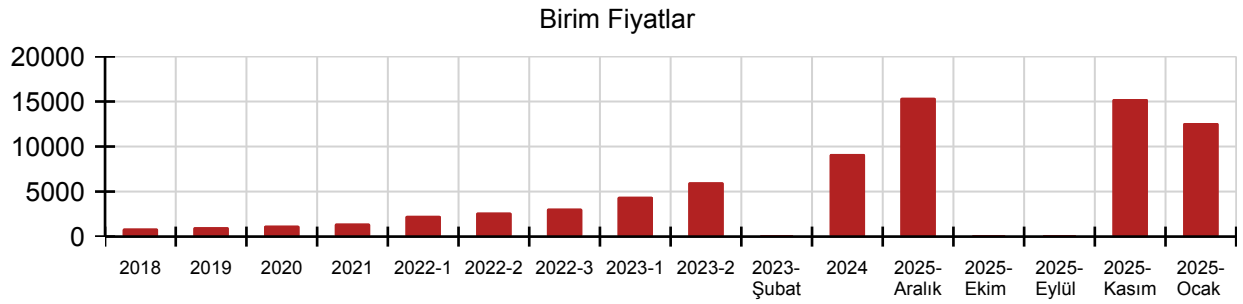

Yapım Şartları

Düz satıhlarda çürütülen bölgede dişli paslanmaz tijlerin m2 ye 64 adet (0,15 m2 ye yaklaşık 10 adet) kullanılacak şekilde alana homojen olarak 16 cm derinliğinde Ø10 mm kalınlığında delik açılıp içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, Ø8 et kalınlığında 15 cm uzunluğunda tamamı dişli paslanmaz tijin saplanacağı yonu taşına çift kompetantlı epoksinin delik ile tij arasındaki boşluğu tamamen kapatacak şekilde yerine konarak tijin tutturulması, sabitlenen tijler arasına paslanmaz çubuk çelik tel ile çaprazlama şekilde sarılması, plastik onarım yapılacak bölgeye mukavemeti arttırmak amacıyla aderans sağlayıcı sıvı sürülmesi, hazırlanan 400 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcının kaba olarak yüzeye atılması, yarı nemli olacak şekilde kuruması beklendikten sonra ince şekilde uygulanması, çatlamayı önlemek amacı ile yarım saat ara ile 3-4 kez tirfil ile sıkıştırılması, düzgün yüzey elde edilinceye kadar düzeltilmesi, tam kuruma gerçekleşinceye kadar üç gün boyunca prizini alması için sulanması, sertleşme tam olarak sağlandıktan sonra özgün taşlardaki yüzeye uygun olacak şekilde taraklanması imalatı için her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteaahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı
ÖLÇÜ:İmitasyon yapılan alan m² olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/I03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		64 adet ø8-15 cm'lik paslanmaz 64X0,395X0,15=3,792 %8 zayiat 3,792X1,08=		
V.0717/001		Tuğla, Yonu Taşı, Moloz Taş Yüzeylere Paslanmaz Dişli Tij İle Dikiş Yapılması (Delik Açılması Dahil)	kg	4,100000
V.0134		400 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı ile İmitasyon Harcı Yapılması	m³	0,050000
V.0609/1		Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	1,050000
		İşçilik:		
		İmitasyon Yapılması		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	10,000000
		Taraklanması		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	4,000000
		Gönyesinde derz açılması		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.