

V.1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1661/1

Tanımı Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle Yüzü Bozuk Düz ve Kavisli Duvar Satırlarına Sıva Altı Dolgusu Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 861,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 853,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 714,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 521,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 367,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 245,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 173,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 153,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 132,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 82,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 67,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 67,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 52,85 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

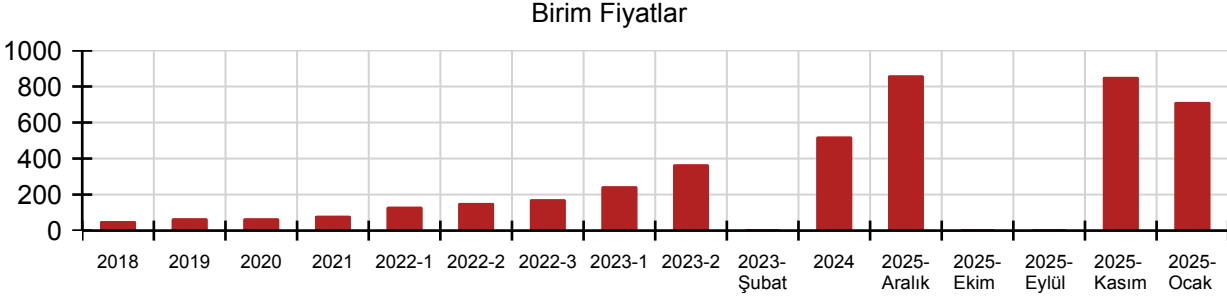

Yapım Şartları

Sıva yapılacak eski duvarların yılların tahribatı ile eskimiş yer yer dökülmüş ve oyulmuş, çok engebeli 4 cm. farkla şakülünden kaçık, poz no: V.1660/1de belirtilen takriben 4 cm. kalınlıkta sıva ile düzeltilmeyecek yüzlerinin de veya 4 cm. kalınlıkta sıva ile belirlenmeyecek kenar ve köşe-lerde estetik hat veya kavisleri sağlanamayacak, kemer, tonoz, kubbe, tromp, köşe binisi vs. gibi kavisli satırların teşkilinde kontrolün müsaadesi ile ve direktifine uygun olarak ortalama 5 cm. kalınlığa kadar poz no: V.0104E harcı ile sıva dolgusu yapılması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün master çekilmeden engebe-li bırakılmaması, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva altı dolgusu yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0130/A | | Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı | m ³ | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 1,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.