V.1819/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1819/01**
Tanımı	Tonoz, Kubbe, Mahruti, Meyilli, Kavisli ve Düz Karışık Yerlerde 1.5 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi İşçiliği (Kurşun Hariç)
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	84,01	0,00	0,00
2025-Kasım	83,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	67,74	0,00	0,00
2024	48,18	0,00	0,00
2023-2	29,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20,45	0,00	0,00
2022-3	13,26	0,00	0,00
2022-2	10,30	0,00	0,00
2022-1	10,24	0,00	0,00
2021	6,91	0,00	0,00
2020	5,69	0,00	0,00
2019	4,94	0,00	0,00
2018	4,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1819/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

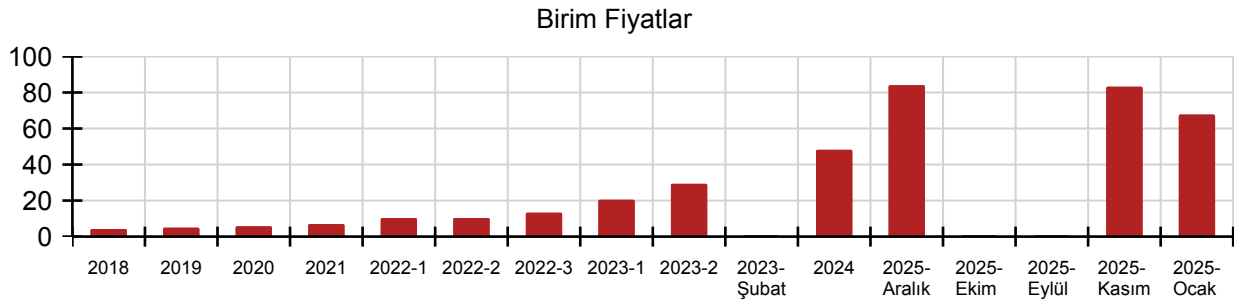

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, idarece tartı zaptı ile verilecek levha kurşunla tonoz, kubbe, mahruti, meyilli, kavisli ve düz karışık yerlerde 1.5 mm kalınlığında kurşun döşenmesi, saçak uçlarında fitil araları taksimatı eksenden eksene 85 cm.yi geçmemek üzere fitiller kubbeden tepe noktasından birleşmesi tonoz ve düz satıhlı yerlerde saçak hattına dik olarak tanzimi, levhaların birbiri üstüne düz satıhta 20 cm. kubbe, tonoz, mahruti, meyilli yerlerde 30 cm. bildirilmesi, kubbe, külah gibi yerlerde yekpare bir parçadan şapka giydirilerek fitil uçlarının kapatılması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:
ÖLÇÜ: Kurşun döşemesinden sonra kurşun kg. olarak ağırlığının bedeli ödenir. Artan fire ve kırpıntı kurşunlar idareye aittir.Artan levha ve kırpıntı kurşunlar tartı zaptı ile idareye teslim edilir.TAHKİK: 1- Şantiyeye gelen kurşun tartı tutanağı ve kurşunun plaka sayıları teorik olarak fatura ile yollanılan ile şantiyeye gelenin tartının karşılaştırılması yapılacaktır. Kurşun yoğunluğu tahkik hesapları için 11.34kg/m3 kabul edilecektir. Örnek:1,5mm 1 plaka 1,6m2 kurşunun ağırlığı 1,6*1,5*11,34=27,22kg 2 mm 1 plaka 1,6m2 kurşunun ağırlığı 1,6*2*11,34=36,29kg
NOT: 1- Kurşun levhalar TS EN 12588 standardı kalitesinde üretim yapan firmalardan alınacaktır. Kurşunun yoğunluğu (11,25-11,40) arasında olacaktır. Şantiyeye teslim edilen her kurşun için (en düşük 1 ton) ; üretici firmanın yetkilisine ait ıslak kaşe ve ıslak imzanın da yer aldığı TSE belgesi bulunmalıdır. TSE belgesi üzerinde irsaliye tarihi, irsaliye numarası ve ürün ağırlığı da yazılı olmalıdır.2- Kurşunun şantiye (işbaşı) tesliminde idarenin tespit edeceği en az 2 kişilik komisyon tarafından KANTAR fişi ile durumu tespit edilip tutanağa bağlanacaktır. Levha adet sayımı yapılarak ortalama plaka ağırlığı tespit edilmelidir. (Toplam Kg/Toplam Adet = Ortalama adet ağırlığı)TS EN 12588 gereği her bir palet üzerinde üreticiye ait etiket olmalıdır. Kalınlık, genişlik, uzunluk, ağırlıklar (brüt,dara,net) ve plaka adet bilgisi yer almalıdır.3- Gelen kurşunun analiz sertifikası istenecektir. Numune başı her paletten 2,5-3 ton 5X5 numuneler alınıp analiz sertifikaları olacak şekilde şantiyeye teslim edilecektir. 4- 1,5 mm kalınlık için +/- 0,045 mm kalınlık toleransı vardır. (1,455 - 1,545mm) arası olmalıdır.1,5 mm kurşun levhalarının 1m2'si (16,50-17,52)kg/m2 arasında olmalıdır. 5- 2,0 mm kalınlık için +/- 0,06 mm kalınlık toleransı vardır. (1,94 - 2,06 mm) arası olmalıdır) 2 mm kurşun levhalarının 1m2'si (22,00-23,36)kg/m2 arasında olmalıdır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1819/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/15		Kapitone için özel başlı çivi	Adet	0,400000
04.V008/17		Madeni pul	Adet	0,400000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,070000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,070000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.