V.2106/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2106/A1**
Tanımı	Çıta İle Hendesi Taksimatlı Klasik Ahşap Tavan Üzerine İki Veya Çok Renkli Üç Kat Nefes Alabilen Akrilik Veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak(Örtücü-Renkli) Boya Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3274,23	0,00	0,00
2025-Kasım	3244,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2650,10	0,00	0,00
2024	1890,04	0,00	0,00
2023-2	1196,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	839,06	0,00	0,00
2022-3	573,06	0,00	0,00
2022-2	463,69	0,00	0,00
2022-1	450,33	0,00	0,00
2021	272,41	0,00	0,00
2020	231,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2106/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

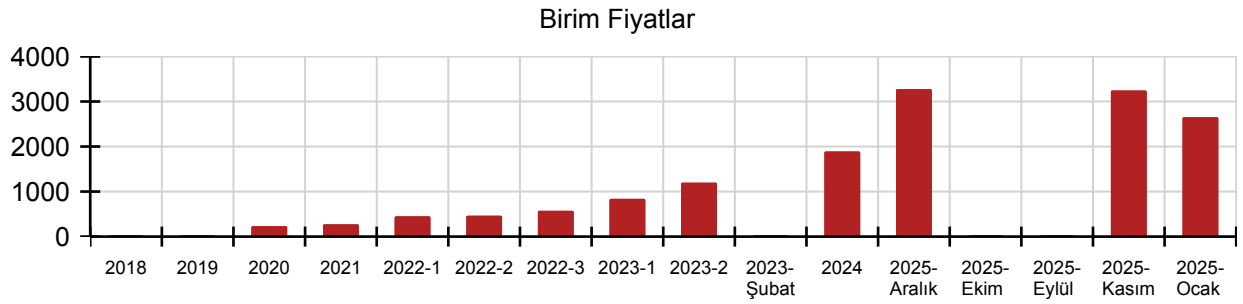

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun tarz ve renklerde olmak üzere çıta ile hendesi taksimatlı klasik tavan üzerine iki veya daha çok renkli, üç kat nefes alabilen akrilik veya alkid-akrilik karışım reçine esaslı su bazlı opak(örtücü-renkli) boya sürülmesi ve satıhtaki budakların yakılması, yakılan budakların tel fırça ile temizlenmesi, satıhın tamamen zımparalanması, arası açılmış tahta kaplamanın ve ek yerlerinin V.2104 şartlarıyla hazırlanmış macun ile doldurulması, macunlanan kısımların kuruduktan sonra tekrar zımparalanması ve belirtilen renklerde ve özelliklerde olmak üzere üç kat nefes alabilen akrilik veya alkid-akrilik karışım reçine esaslı su bazlı opak(örtücü-renkli) boya yapılması, çıta ve zemin renklerinin karıştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Çıta ve profiller nazarı itibare alınmadan boya yapılmış satıh yatay izdüşümünden m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Tavan pervazı ve varsa koltuk silmesi ölçüye ilave edilir. Macun işlemi ayrıca pozundan ödenir.
NOT:1-Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.
2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.
3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır. 4-Uygulama, rulo veya fırça ile en az 2 kat olacak şekilde katlar arasında 6-8 saat beklenerek yapılmalıdır. 5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır. 6- Uygulama esnasında ve sonrasında uygulama yapılan alanın kurumasını sağlamak için iyice havalandırılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2106/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/01A3		Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak (Örtücü-Renkli) Ahşap Koruyucu	kg	0,240000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,750000
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.