

## V.1104/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1104/A008

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Yonu Taşından 30-40cmxserbest boy Ortalama 30-35Cm (35Cm dahil) Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16735.46	0.00	0.00
2025-Kasım	16590.84	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	13575.31	0.00	0.00
2024	9410.95	0.00	0.00
2023-2	5787.81	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4027.99	0.00	0.00
2022-3	2611.89	0.00	0.00
2022-2	2045.43	0.00	0.00
2022-1	2011.55	0.00	0.00
2021	1307.31	0.00	0.00
2020	1066.01	0.00	0.00
2019	938.81	0.00	0.00
2018	763.91	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1104/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

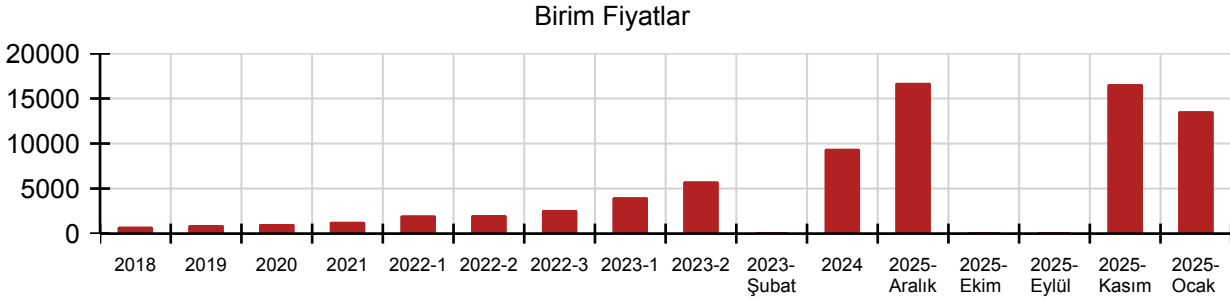

### Yapım Şartları

Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle yonu taşından Kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak,30-40cmxserbest boy ortalama 30-35Cm (35Cm dahil) kalınlıkta (derinlikte) düz kaplama yapılması işçiliği; taşın kenarlarına şerbet yuvasının açılması, taşın harca yapışması için arka yüzeyin murçlanması, taşın kuyruklu taş haline getirilmesi, taşların şakuli derz aralarına gerek yatay gerek düşey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde, yatay yatayların terazisinde olarak birer sıra halinde yerleştirilip arkalarına Poz no: V.0130A da belirtilen 400 doz puzolan katkı horasan harcının her sırada sulu olarak akıtılması ve gerek derzlerde gerekse arkalarında boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, derzden dışarı puzolan katkı horasan harcı şerbeti akmaması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde ile sıvanması (çamur veya macun), imalatın bitiminde yonu taşı yüzünde kalması muhtemel taş peşleri ile harç lekelerinin temizlenmesi işi için (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.

NOT : Taş bedeli V.0227/001, V.0227/002, V.0227/003, V.0227/004, V.0227/005, V.0227/006, V.0227/007, V.0229/A01,V.0229/A02, V.0229/A03 pozları arasından uygun olanından ödenir.

NOT: 1-Tarak ve mucarta yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. Görünmeyen arka yüzlerde teknik bir zorunluluk olmadıkça tarak ve mucarta yapılmaz.2- Akçe geçmez yapıldığı için derz ödenmez.

## V.1104/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m <sup>3</sup>	0.080000
		İşçilik:		
		Taş Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	30.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6.000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.