

## V.1834 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1834

**Tanımı** Çatı Üzerine 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Köstekli ve Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği  
(Bakır Levha Hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2057.59	0.00	0.00
2025-Kasım	2039.44	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1664.91	0.00	0.00
2024	1215.30	0.00	0.00
2023-2	751.56	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	522.50	0.00	0.00
2022-3	345.41	0.00	0.00
2022-2	274.00	0.00	0.00
2022-1	265.99	0.00	0.00
2021	171.68	0.00	0.00
2020	143.14	0.00	0.00
2019	123.50	0.00	0.00
2018	109.01	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1834 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

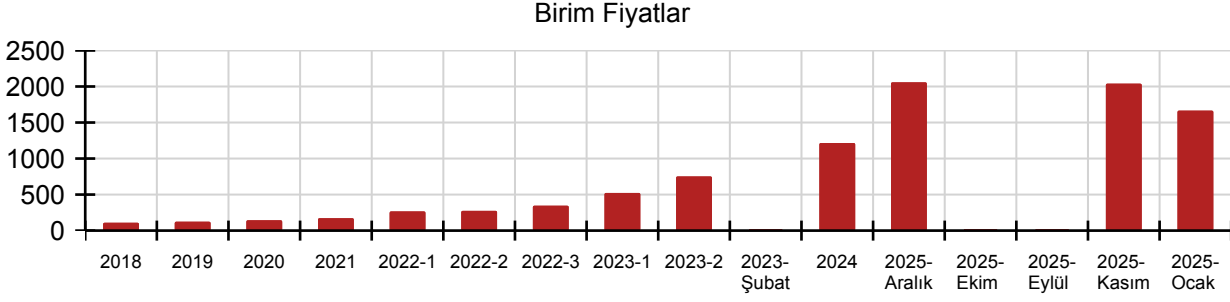

### Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartlarıyla çatı üzerine 0,50 mm. kalınlıktaki bakır levha ile köstekli ve sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil, (bakır levha hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayıf nazarı dikkate alınmaz. NOT : Kûlah zemini kargir ise çıtaları, kargir zemine çimento harçla ve 1,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırılmaç kuyruđu takozları çakılacaktır.

## V.1834 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m <sup>3</sup>	0.004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0.050000
04.V007/4		Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	0.400000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2.750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1.750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.