

V.2106/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2106/A3

Tanımı Pasalı Ve Tek İstikamette Çıtalı Ahşap Tavanda İki Renkli Üç Kat Nefes Alabilen Akrilik Veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak(Örtücü-Renkli) Boya Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2459.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 2436.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 1990.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 1415.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 908.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 634.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 441.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 362.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 348.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 205.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 174.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2106/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

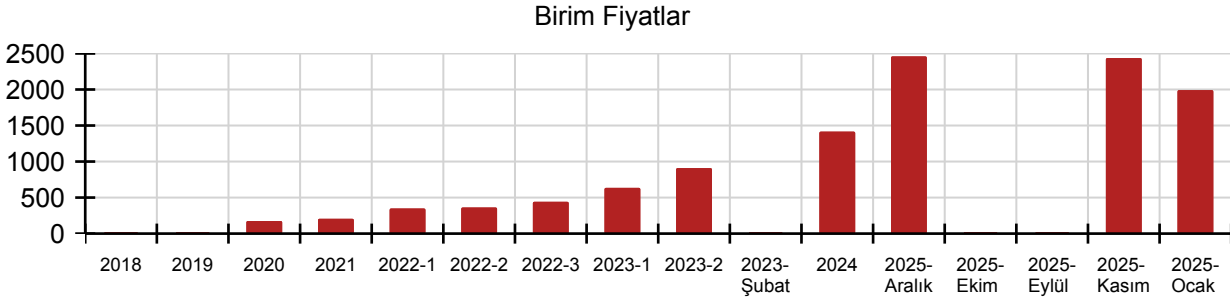

Yapım Şartları

Poz no: V.2106/A1 şartlarıyla, pasalı veya tek istikamette çıtalı ahşap tavanda iki renkli ve üç katlı Nefes Alabilen Akriolik veya Alkid-Akriolik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak(Örtücü-Renkli) Boya yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Çıta ve profiller nazarı itibare alınmadan boya yapılmış satıh yatay izdüşümünden m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Tavan pervazı ve varsa koltuk silmesi ölçüye ilave edilir. Macun işlemi ayrıca pozundan ödenir.

NOT:1-Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.

2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.

3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır.

4-Uygulama, rulo veya fırça ile en az 2 kat olacak şekilde katlar arasında 6-8

saat beklenerek yapılmalıdır. 5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır. 6- Uygulama esnasında ve sonrasında uygulama yapılan alanın kurumasını sağlamak için iyice havalandırılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2106/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V42/01A3 | | Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak (Örtücü-Renkli) Ahşap Koruyucu | kg | 0.240000 |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 1.500000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası | Saat | 3.500000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.