V.1870/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1870/001**
Tanımı	%100 Yerli Yün, 12-13 Mm Yüksekliğinde, 332.800 İlmek/M2, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1888,78	0,00	0,00
2025-Kasım	1896,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1580,63	0,00	0,00
2024	1202,19	0,00	0,00
2023-2	880,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	802,50	0,00	0,00
2022-3	568,23	0,00	0,00
2022-2	557,98	0,00	0,00
2022-1	426,73	0,00	0,00
2021	266,65	0,00	0,00
2020	246,58	0,00	0,00
2019	224,08	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1870/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

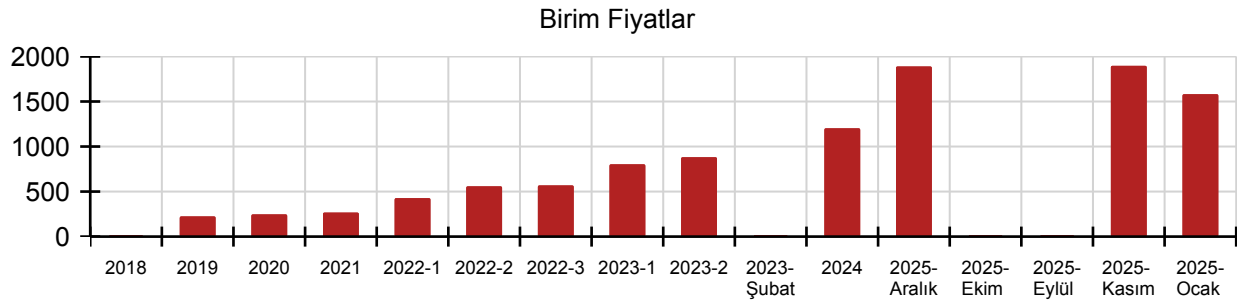

Yapım Şartları

Mevcut ahşap döşeme yüzeylerinin üzerinin temizlenmesi, varsa çivi başlarının tamemen ahşaba gömülmesi, yün halı malzemesinin keçe üzerine serilerek yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak birleştirilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gireç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan alanların m2 yüzeyi şeklinde hesaplanır. Kaplama yapılan kavisli yüzeyler en yakın geometrik forma göre hesaplanır. Kaplama yapılan alanda yer alan minber, kolon, sütun, korkuluk vb. gibi elemanlar ölçüden minha edilmez.
NOT: Zayiatın % 5'den fazla olması durumunda, idarece tutulan gerekçeli değerlendirme raporu ve çizim ile zayiatın fazla kısmı yükleniciye ödenir. GENEL ÖZELLİKLERİ: %100 yün olmalıdır (Sentetik karışımlar olmamalıdır).Halının toplam m2 ağırlığı en az 4,00 kg olmalıdır. Halının toplam yüksekliği 13 mm ile 17 mm arasında olmalıdır.Tarak adedi en az 300/metre olmalıdırAtkı adedi en az 500/metre olmalıdır.m2 de en az 300.800 ilmek sayısı olmalıdır. Işık haslığı Açık renklerde en az 3-4 arası olmalıdır (krem,açık sarı) Orta renklerde en az 4-5 arası olmalıdır (mavi,yeşil vb.) Koyu renklerde en az 5-6 arası olmalıdır(bordo,larcivert). Sürtme haslığı en az 3 olmalıdır. Yıkama haslığı en az 3 olmalıdır. Alev almazlık sertifikası olmalıdır. Güve yemeziik sertifikası olmalıdır. Yün halıda koku olmaması için;canlı kırkım yapılmış yapak yününden imal edilen iplikten dokunmuş olmalı ve çok iyi yıkanmış olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1870/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V54/001		%100 Yerli Yün, 14-16 Mm Yüksekliğinde, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması	m²	1,050000
04.V54/02		Halı Altı Keçe 1200g/m2	m²	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.