# 35.705.4425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.705.4425** |
| Tanımı | 2x250 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.705.4425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

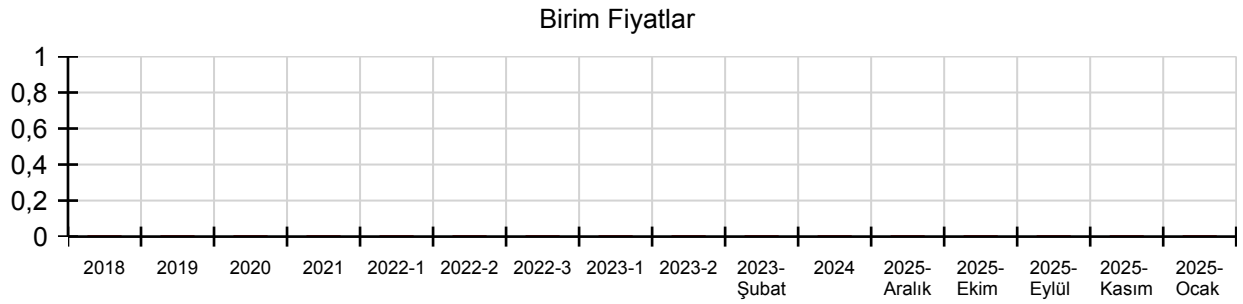


## Yapım Şartları

Amplifikatör:  (Ölçü: Ad.)
Sistemde kullanılacak hoparlör sayısı ve empedans değerine uygun olarak hat trafolu (100 V) amplifikatör seçimi yapılacaktır. Sistemde 4–8 ? empedanslı hoparlörler kullanılacak ise, uygun amplifikatör 35.470.000 pozundan temin edilecektir.
Amplifikatörler, rack montajına uygun demir çerçeve üzerine, gösterilen yere monte edilecektir. Montaj sırasında çerçeve, boya, gerekli tüm küçük malzemeler ve işçilik dahil olacak şekilde, işler halde teslim edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.705.4425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.